



COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA

Codice Amministrazione c_d284

Via Carducci, 4 – 25015 Desenzano del Garda (BS)

Tel. 0309994211 - Fax 0309143700

e-mail: protocollo@pec.comune.desenzano.brescia.it

web: <http://www.comune.desenzano.brescia.it>

PROTOCOLLO IN ARRIVO

ANNO 2019

NUMERO PROTOCOLLO **53006** del **18/10/2019** Ora **12:44:01**

OGGETTO

POSTA CERTIFICATA: Comune di Desenzano del Garda - Parere Preventivo 2019-53364

MITTENTE:

ACQUE BRESCIANE SRL - ACQUEBRESCIANE@CERT.ACQUEBRESCIANE.IT

Via XXV Aprile n. 1825038 Rovato (BS)

acquebresciane@cert.acquebresciane.it

Titolario: 6.3 EDILIZIA PRIVATA

Assegnato a:

97.05.03-ECOLOGIA ED AMBIENTE Istruttore Amministrativo Cont. in data 18/10/2019

Assegnato a:

97.05.02-EDILIZIA PRIVATA - SETTORE in data 18/10/2019

Assegnato a:

97.05.02-EDILIZIA PRIVATA - SETTORE Esecutore Amministrativo in data 18/10/2019

Assegnato a:

97.05-AREA SERVIZI AL TERRITORIO Dirigente Area servizi al territorio in data 18/10/2019

Assegnato a:

97.05.03-ECOLOGIA ED AMBIENTE in data 18/10/2019

Operatore

Timbro e Firma



ATP/ATE/ALL/CD
PP 2019-53364

segreteria@acquebresciane.it
pec: acquebresciane@cert.acquebresciane.it
www.acquebresciane.it

Padenghe s/G, 15/10/2019

Spett.le
ISAEL Srl
menegato.giancarlo@archiworldpec.it

Ill.mo Signor
SINDACO
del Comune di
25015 DESENZANO DEL GARDA (BS)
c.a. Ufficio Tecnico
protocollo@pec.comune.desenzano.brescia.it

OGGETTO: Comune di Desenzano del Garda – Parere Preventivo 2019-53364
Parere Preventivo relativo all'ampliamento e sopralzo di edificio esistente con realizzazione di nuovo albergo e ampliamento ristorante esistente sito in Via Agello n° 41.

In riferimento alla richiesta in oggetto, pervenuta alla Scrivente in data 27/9/2019 prot. 33853 riguardante gli scarichi fognari e l'approvvigionamento idrico dell'ampliamento e sopralzo di edificio esistente con realizzazione di nuovo albergo e ampliamento ristorante esistente sito in Via Agello n° 41 nel Comune di Desenzano del Garda, si esprime il seguente parere.

ACQUEDOTTO

La zona risulta dall'acquedotto comunale con una tubazione in Pead DE 90. Trattandosi di intervento su un fabbricato esistente per tanto già allacciato al pubblico acquedotto l'utente dovrà richiedere la modifica dell'allaccio esistente secondo le nuove esigenze del fabbricato da progetto. Se la richiesta dovesse superare la disponibilità dell'attuale rete dell'acquedotto la scrivente potrebbe provvedere alla realizzazione delle opere necessarie i cui costi saranno a carico dell'utente.

Si ricorda inoltre che i contatori dovranno essere posizionati in nicchia posta al confine di proprietà, con accesso da luogo pubblico.

ACQUE BIANCHE (METEORICHE):

Eventuale ammissione o allaccio alla rete di raccolta acque bianche dovrà essere richiesta al Comune, in qualità di Ente Gestore della rete di raccolta acque meteoriche.

ACQUE NERE:

La zona risulta servita dalla fognatura nera consortile come indicato nella planimetria allegata al presente parere. Trattandosi di intervento su fabbricato esistente è possibile utilizzare l'allaccio esistente. Qualora il fabbricato non avesse già un allaccio oppure fosse necessaria una modifica del tragitto o del diametro, l'utente può richiedere il preventivo di spesa nelle modalità previste.

Prima dell'immissione dei reflui nella pubblica fognatura l'utente dovrà richiedere l'ammissione allo scarico, tramite il modello apposito. Si specifica che alla luce del recente Regolamento Regionale 29 Marzo 2019 n. 6, i reflui provenienti dall'immobile oggetto del presente sono considerati assimilati ai domestici e come tali vanno trattati.

Acque Bresciane S.r.l.
Cap. Soc. € 28.520.874,00 i.v.
P.IVA e C.F. 03832490985
REA 566755
Iscrizione Reg. Imprese
di Brescia

Qr code P.IVA



Sede legale
Via Cefalonia, 70
25124 Brescia
Sede amministrativa
Via XXV Aprile, 18
25038 Rovato (Bs)
tel. 030 77141
fax 030 772700

Sede operativa Padenghe
Via Italo Barbieri, 20
25080 Padenghe sul Garda (Bs)
tel. 030 9995401
Sede operativa Sirmione
Piazza Virgilio, 20
25019 Sirmione (Bs)
tel. 030 916366



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
BS OHSAS 18001:2007



SISTEMI DI GESTIONE
CERTIFICATI



Comunichiamo inoltre che qualora il progetto preveda un aumento di Abitanti Equivalenti superiore ai 18 rispetto all'esistente le modalità di smaltimento sono le seguenti: oltre i 18 AE fino a 72 AE lo scarico deve avvenire tramite vasca a tenuta con impianto di sollevamento che scarichi al massimo 1 l/s solo dalle ore 20.00 alle ore 24.00, mentre oltre i 72 AE lo scarico deve avvenire tramite vasca a tenuta con impianto di sollevamento che scarichi al massimo 1,6 l/s solo dalle ore 18.00 alle ore 24.00.

La modulistica è disponibile sul sito www.acquebresciane.it.

Il presente parere ha validità 6 mesi dalla data di emissione.


Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti tramite i canali di contatto con la Sede Operativa di Padenghe sul Garda (tel. 030/9995401, pec: garda@cert.acquebresciane.it)

Distinti saluti
Acque Bresciane srl
Area Tecnica Est

Il responsabile
Dott. Geol. Gianfranco Sinatra

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale elettronico del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 07/03/2005 e smi. L'originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici della Società Acque Bresciane srl ai sensi del medesimo Decreto.

Acque Bresciane
Servizio Idrico Integrato

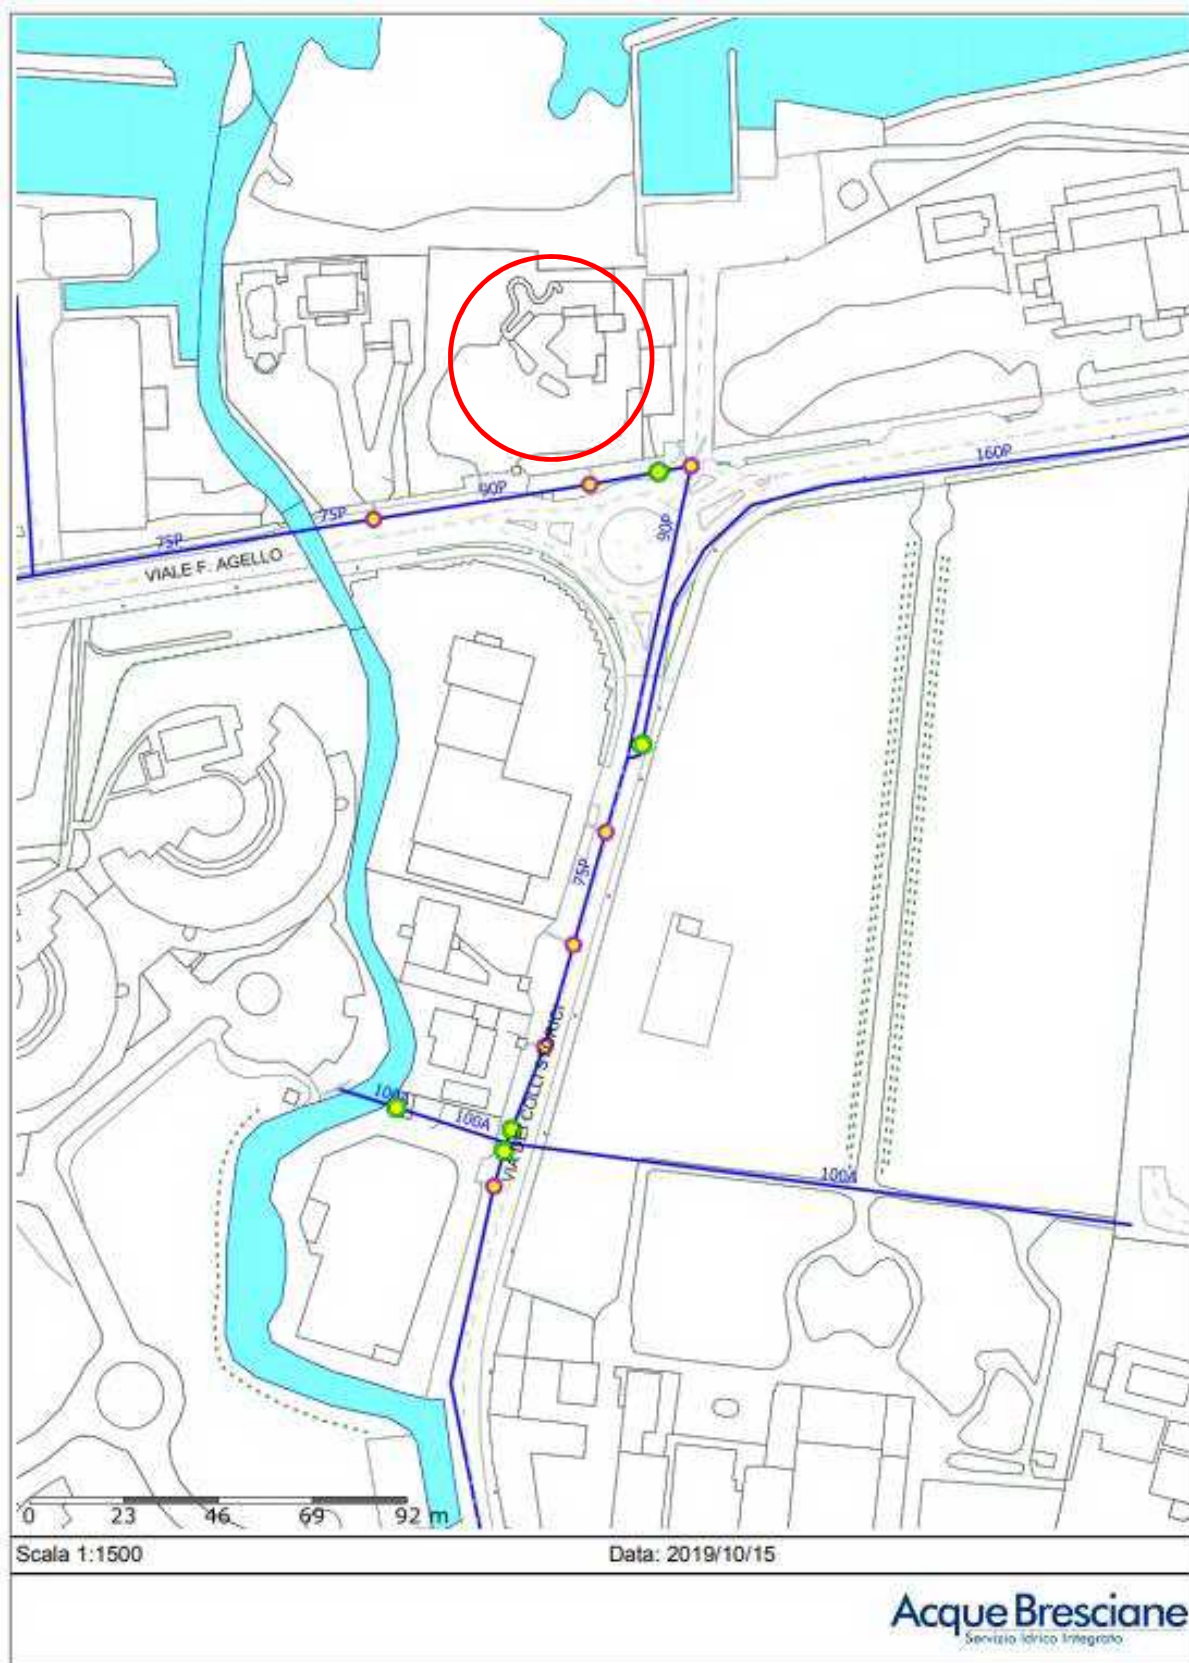

Acque Bresciane
Servizio Idrico Integrato

